

E9

SCALA 1:5.000

INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI REITERATI

SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO



Arch. Gian Carlo Paglia
Arch. Maria Luisa Paglia
Arch. Valeria Santoro

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
pianificazione e consulenza urbanistica
via per Cuogio 5 - AGUIÉ / via Cappelletto 4 - TORINO
t. 0124.330136 - studio@architettipaglia.it
www.architettipaglia.it

con
Dott. Nicolò Bussandri
Dott.ssa Paola Chiolero
Arch. Anna Maria Donetti
Geom. Luca Frasca
Arch. Pian. Samantha Machetto
Ph.D. Bianca Seardo
Arch. Pian. Ilaria Vittone

GEO SINTESI Associazione tra professionisti
Geol. Teresio Barbero
Corso Unione Sovietica, 560
10135 - Torino

ANTHEMIS S.r.l.
Dott.ssa Marina Vitale
Dott. Gabriel Trogolo
Via Lombardore, 207
10040 - Leini (TO)

EN VIA
Dott. Stefano Roletti
Via Carlo Alberto, 28
10090 - SAN GIORGIO
C.S.E (TO)

STUDIUM S.a.s.
Dott.ssa Frida Occelli
Via Marco Polo, 32bis
10129 - Torino

GEOSERVIZI
Geom. Silvio Campagno
Via F. Cavallotti, 14
12100 - Cuneo



iISBE Italia R&D S.r.l. - I.S.
Arch. Andrea Moro
Arch. Elena Bazzan
Via Paolo Borsellino, 38 int. 16
10138 - Torino

IL SINDACO
Claudio Castello

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
Dott. Pasquale Centin

IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Mattia

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Mascara


SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO: Dirigente Ing. Fabio Mascara

ufficio di piano: Dott. Gregorio Spanò e Per. Agr. Emanuele Martellozzo

ufficio urbanistica: Arch. Marzia Perazzolo e Arch. Claudio Fluttero

ufficio ambiente: Ing. Bruno Sperli e Geom. Amalia Negro

ufficio edilizia: Geom. Fulvio Ambrosio, Geom. Monica Tromba e Arch. Romina Verzella

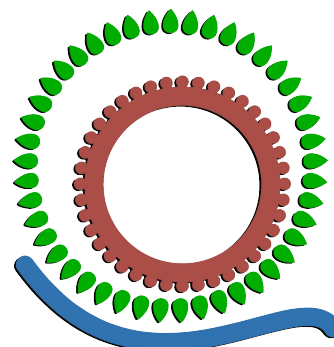

AREA PER SERVIZI PK159



MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare la viabilità in progetto.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
4.500 MQ

AREA PER SERVIZI SV21



MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare l'ampliamento dell'area attrezzata SV22 limitrofa.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
4.100 MQ

AREA PER SERVIZI SV20



MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare l'impianto di forestazione urbana previsto.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
2.800 MQ

AREA PER SERVIZI PK159



MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare spazi di supporto alla limitrofa area GS11.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
4.700 MQ

AREA PER SERVIZI SV89




MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare l'impianto di forestazione urbana previsto e garantire al contempo le necessarie funzioni di filtro rispetto all'asse ferroviario.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
12.000 MQ

AREE PER SERVIZI IC2 - PK75 - SV45

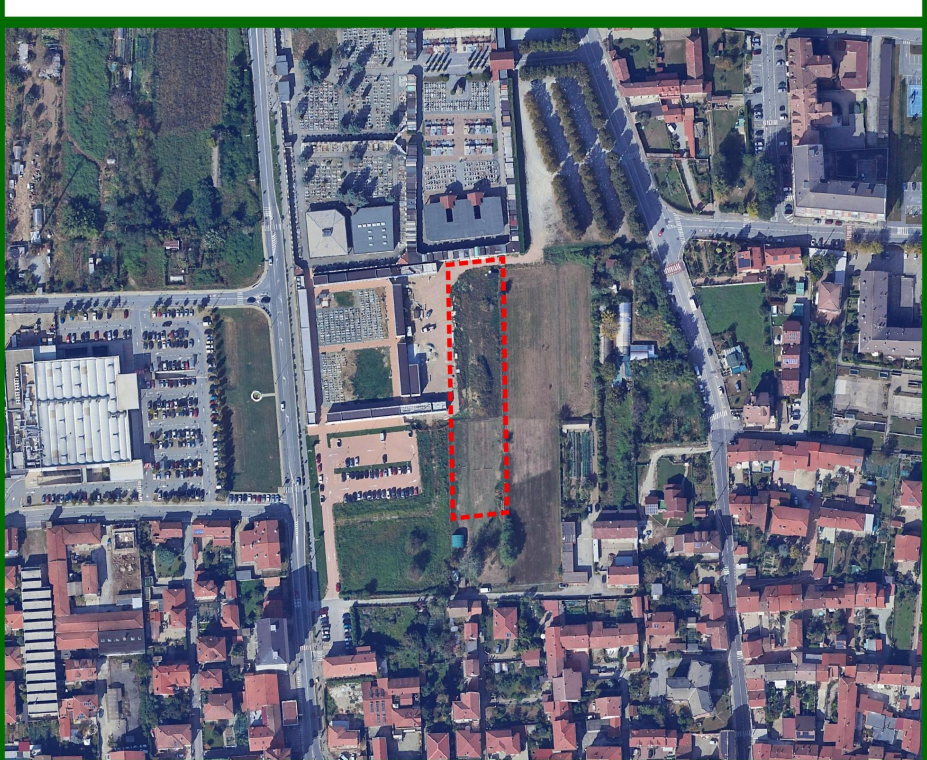


MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per garantire il futuro ampliamento dell'area cimiteriale e delle aree limitrofe destinate a parcheggio e verde.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
4.100 MQ

AREA SERVIZI IC2 (parte) - SV45

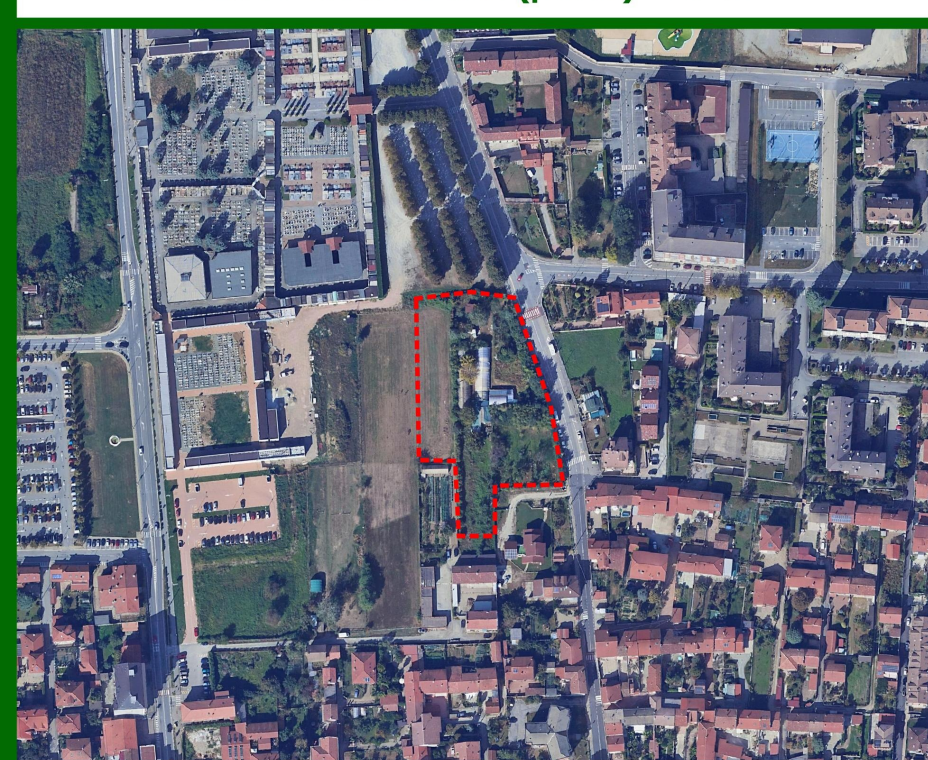

MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per garantire il futuro ampliamento dell'area cimiteriale e delle aree limitrofe destinate a verde.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
7.000 MQ

AREE PER SERVIZI SV69 - SV74



MOTIVO A SOSTEGNO DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO

La reiterazione del vincolo si rende necessaria per mantenere la possibilità di realizzare spazi di supporto alla limitrofa area GS3 e provvedere all'impianto dell'area boscata SV74 con funzione di filtro rispetto all'asse ferroviario.

SUPERFICIE INDICATIVA DELL'AREA INTERESSATA DALLA REITERAZIONE
10.300 MQ